



Estrous Detector EDP2

karta wyników

NUMER ZWIERZĘCIA

	data	godzina	wynik
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

	data	godzina	wynik
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

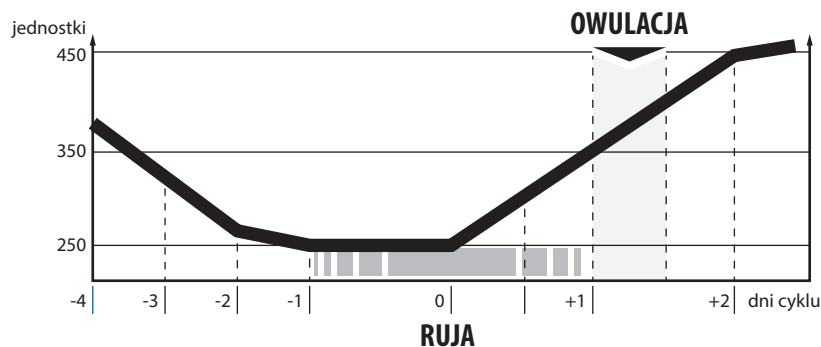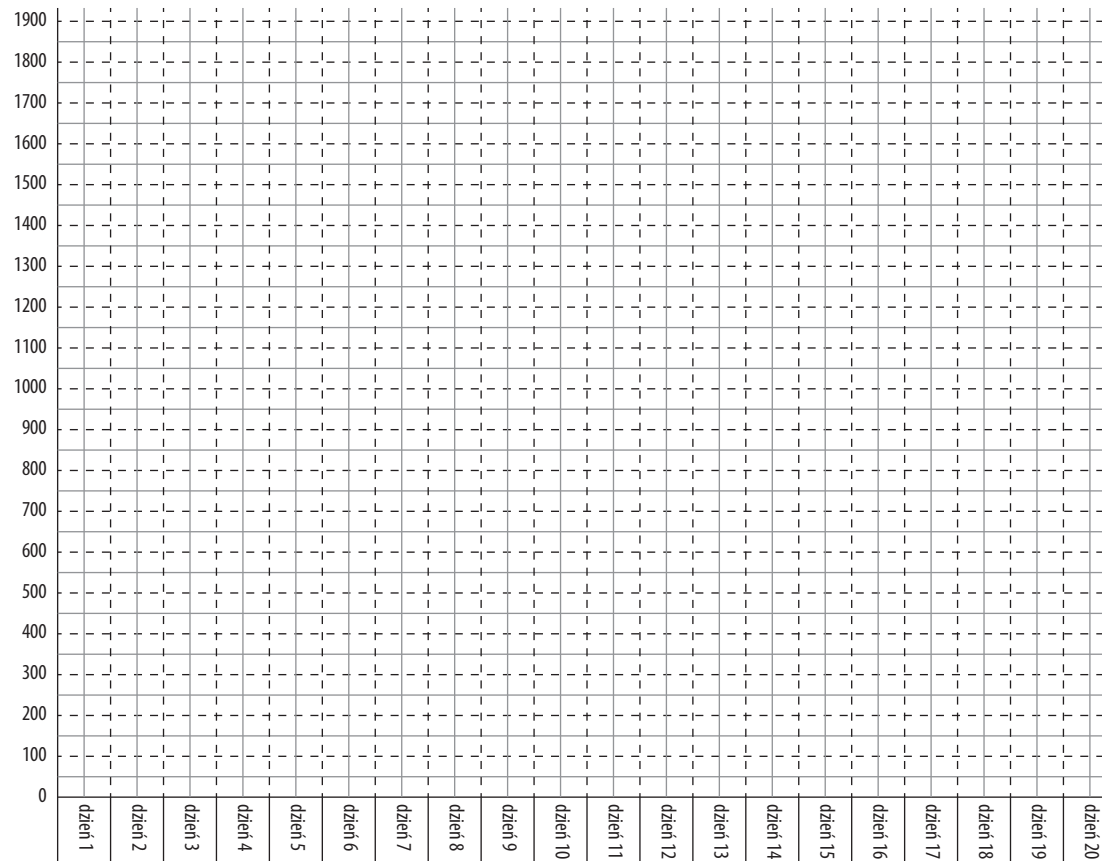

Przykładowy wykres oporności °C luzu pochwowego u lochy

Czy pamiętałeś o:

- Dezynfekcji sondy
- Oczyszczeniu wejścia do pochwy
- Pomiarach zawsze na tej samej głębokości
- Obracaniu sondy wewnątrz pochwy
- Regularnych pomiarach

**Pamiętaj o higienie
i dezynfekcji**